

Начальнику управления
по муниципальному имуществу м.о. г. Пыть-Ях
БЕЛОУС Е.В.

**ПРЕДВАРИТЕЛЬНЫЕ ТЕХНИЧЕСКИЕ УСЛОВИЯ
на присоединение к инженерным коммуникациям МУП "УГХ"**



Наименование объекта:

Земельный участок расположенный в г. Пыть-Ях, мкр. № 8 "Горка", ул. Владимира Топорова 27, предназначенный для индивидуального жилищного строительства

ВОДОСНАБЖЕНИЕ

Заказчик объекта строительства:

Потребность в водоснабжении:

1,15 м3/сутки. Уточнить проектом

Источник водоснабжения:

ВОС-3 г. Пыть-Ях

Параметры водоснабжения на источнике:

Рхв 5,5 кгс/см² Т 2 °С

Точка подключения:

Ближайший водяной колодец на сети водоснабжения Ду 300 по ул. Православная (схема прилагается). Запорная арматура стальная шаровая Ру=1,6 (16) МПа (кгс/см²).

Способ прокладки:

Подземная, бесканальная.

Рекомендации по проектированию и монтажу:

Запроектировать единую сеть водоснабжения застраиваемых участков с установкой водяных колодцев в точках подключения потребителей. При проектировании учесть нужды пожаротушения. Предусмотреть проектом эксплуатацию сети водоснабжения и запорной арматуры при отрицательных температурах. Водяные колодцы запроектировать стальные из трубы Ø 1200-1400. Диаметр трубопровода определить гидравлическим расчетом. Монтаж сетей водоснабжения произвести трубопроводами неметаллическими в соответствии с требованиями п. 11.20 "СП 31.13330.2012. Свод правил. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84). При пересечении с автомобильными дорогами предусмотреть обустройство футляров из стальной трубы.

ВОДООТВЕДЕНИЕ

Потребность в водоотведении:

1,15 м3/сутки. Уточнить проектом

Точка подключения:

Локальная система водоотведения. Запроектировать септик.

Рекомендации по проектированию и монтажу:

Монтаж сетей водоотведения произвести трубопроводами стальными, фасонные части трубопроводов стальные.

ОСОБЫЕ УСЛОВИЯ:


1. Правообладателю земельного участка необходимо обратиться в МУП "УГХ" с запросом о выдаче постоянных технических условий и технических условий на установку приборов учета холодной воды.

2. *Заключить договор на поставку холодной воды и утилизацию бытовых стоков с МУП "УГХ".*
3. *Проектирование и ввод в эксплуатацию осуществить в соответствии с требованиями СП 32.13330.2012 "Канализация. Наружные сети и сооружения" Актуализированная редакция СНиП 2.04.03-85. СП 31.13330.2012. Водоснабжение. Наружные сети и сооружения. Актуализированная редакция СНиП 2.04.02-84".*
4. *Граница раздела эксплуатационной ответственности с потребителями находится на точке врезки включая запорную арматуру.*
5. *Врезку в инженерные коммуникации выполнить в присутствии представителей МУП "УГХ". До производства врезки представить запорную арматуру к осмотру специалистам МУП "УГХ". Производство работ согласовать за 10 суток.*
6. *Проект согласовать со специалистами МУП "УГХ". После согласования 1 экземпляр проектной документации инженерных сетей предоставить МУП "УГХ" на электронном и бумажном носителях.*


Срок действия ТУ - 3 года

И.о. директора

Коновалов И.В.
тел. 46-84-96



Р. В. Антоненко

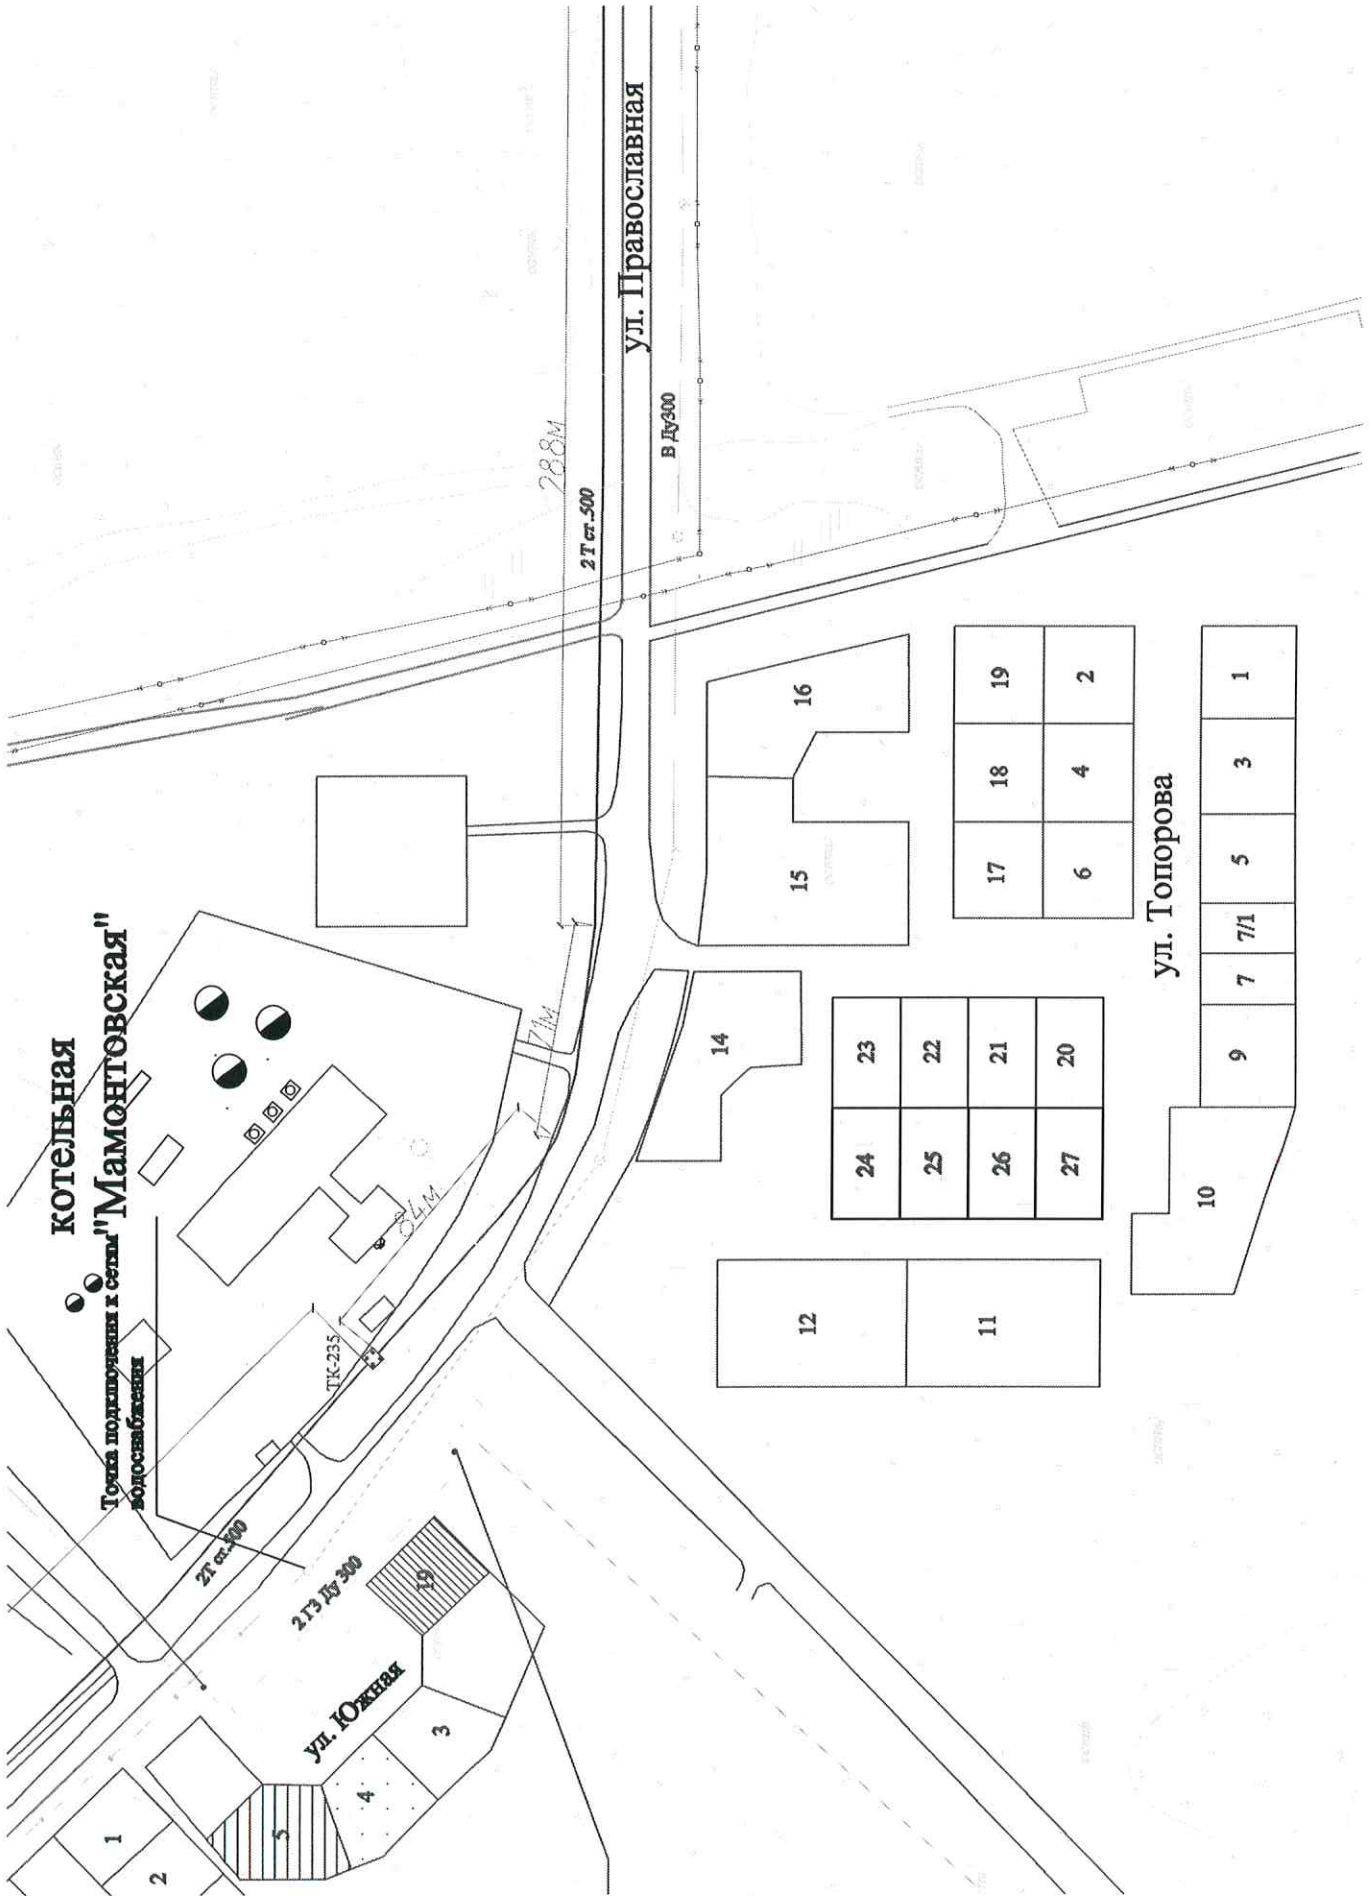

котельная
 Точка подключения к сети "Мамонтовская"
 водоснабжения

ул. Православная

ул. Топорова

ул. Южная

21 м

28.8 м

В ДУ300

ТК-235

21 м

213 м

7 м

1

2

3

4

5

3

4

5

14

12

11

15

16

24

25

26

27

23

22

21

20

17

18

19

6

4

2

10

9

7

7/1

5

3

1